




SCHEMA DI INSERIMENTO STORM

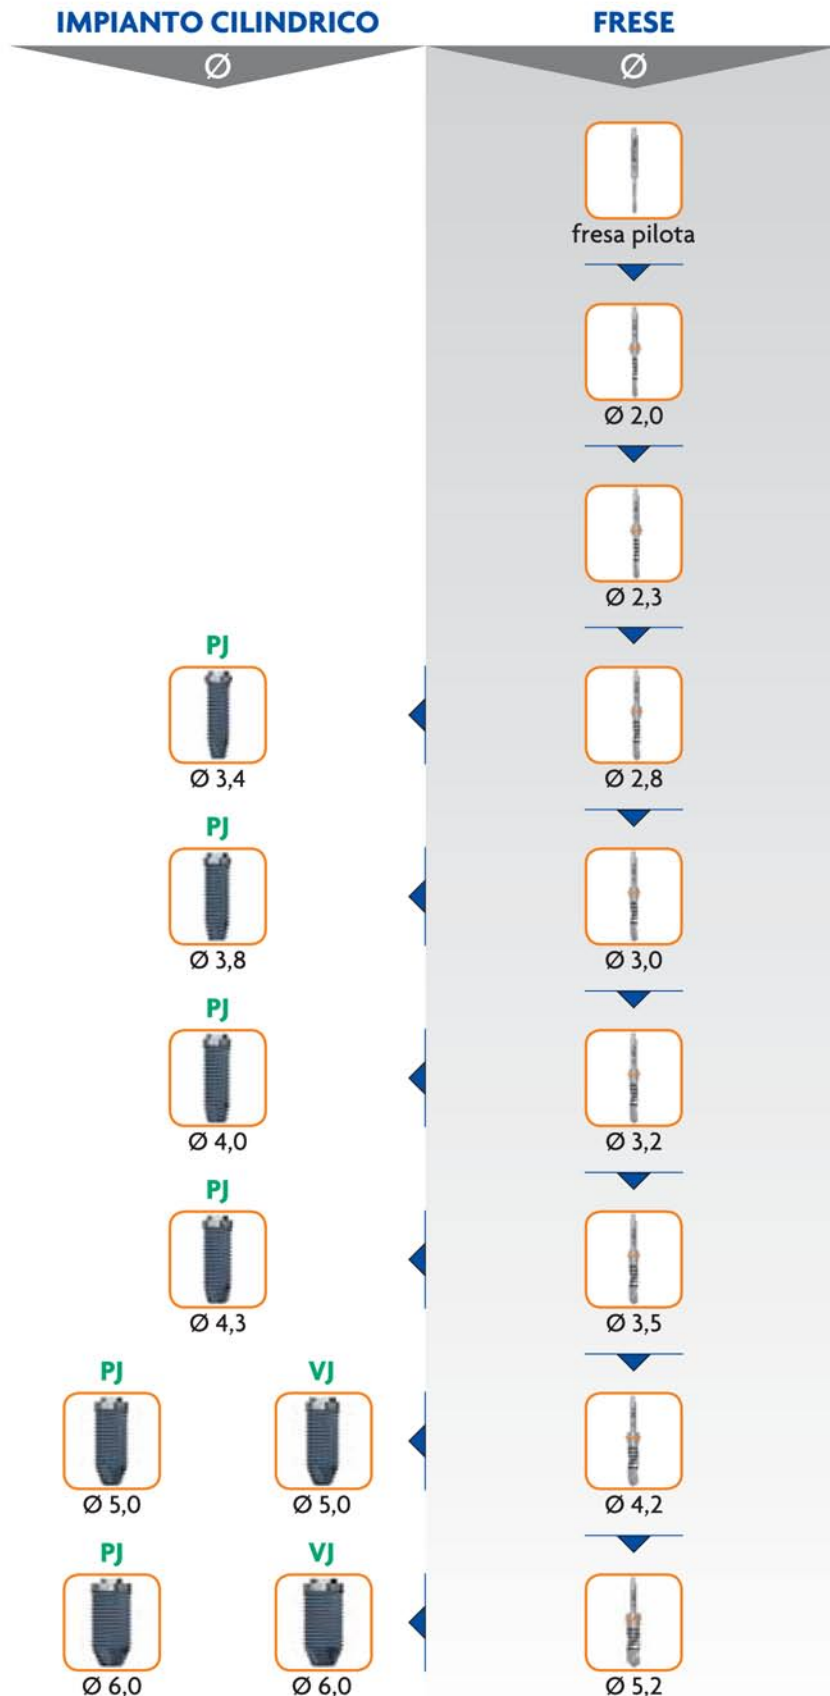

Nei casi in cui l'osso abbia una consistenza D1 e D2 è consigliato l'uso dei maschiatori della linea **STORM**